


# СИСТЕМА SD-ТЕХІЗОЛЯЦІЯ Трубопровід

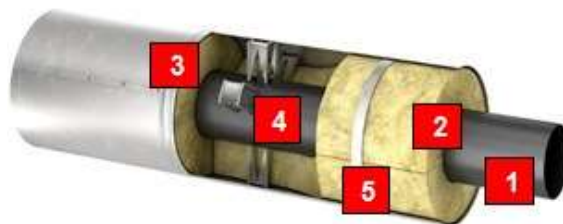

## Система теплоізоляції трубопроводів різного призначення

### Опис системи:

Залежно від призначення трубопроводу застосовують різні матеріали, з метою забезпечення необхідних характеристик. Для теплоізоляції трубопроводів діаметром до 300 мм доцільно використовувати Циліндри. Для трубопроводів з діаметром понад 300 мм економічно обґрунтовано використовувати Мати. Для трубопроводів з температурою не більше 250 °С рекомендується Мат Ламельний

### Сфера застосування:

Дана система використовується для ізоляції трубопроводів різних діаметрів та широкою температурою застосування.

### Виконання робіт:

Відповідно до «Інструкції з монтажу технічної ізоляції в конструкціях обладнання і трубопроводів».

### Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м.п.
1	Трубопровід	-	-	-	-
2	Мати ламельні, ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 (зм. № 4)	3.15	м <sup>2</sup>	1200 x 2600 – 12000 x 20 - 100 мм	визначається розрахунком
2	Циліндр, ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 (зм. № 4)	3.19	пог. м.	діаметр 18-324 мм, довжина 1000 мм, товщина стінки 20-120, розмір упаковки 600 x 600 x 1000 мм ****	1,03***
3	Покривний шар ізоляції (захисне покриття)	-	м <sup>2</sup>	-	визначається розрахунком
4	Опорні скоби* або кільця**	-	шт.	-	2
5	Бандаж	-	пог. м.	-	визначається розрахунком

\* - застосовуються при температурі ізолюючої поверхні понад 200 °С,

\*\* -використовується при ізоляції трубопроводу матами,

\*\*\* -даний показник наведений для магістральних/транзитних ділянок; при застосуванні на теплопунктах/котельнях коефіцієнт витрати дорівнює 1,15

\*\*\*\* - за погодженням зі споживачем, можливе виготовлення циліндрів інших розмірів.