

**АЛЬБОМ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ
ПО ВЛАШТУВАННЮ СИСТЕМИ
ДЕРЕВ'ЯНОГО
ГОРИЩНОГО ПЕРЕКРИТТЯ**

Шифр: ПДЛ-06


SD ПЕРЕКРИТТЯ ГОРИЩЕ

Інв. № об.	
Підпис і дата	
Зам. інв. №	

Київ 2024



Ідентифікатор матеріалів системи підлоги

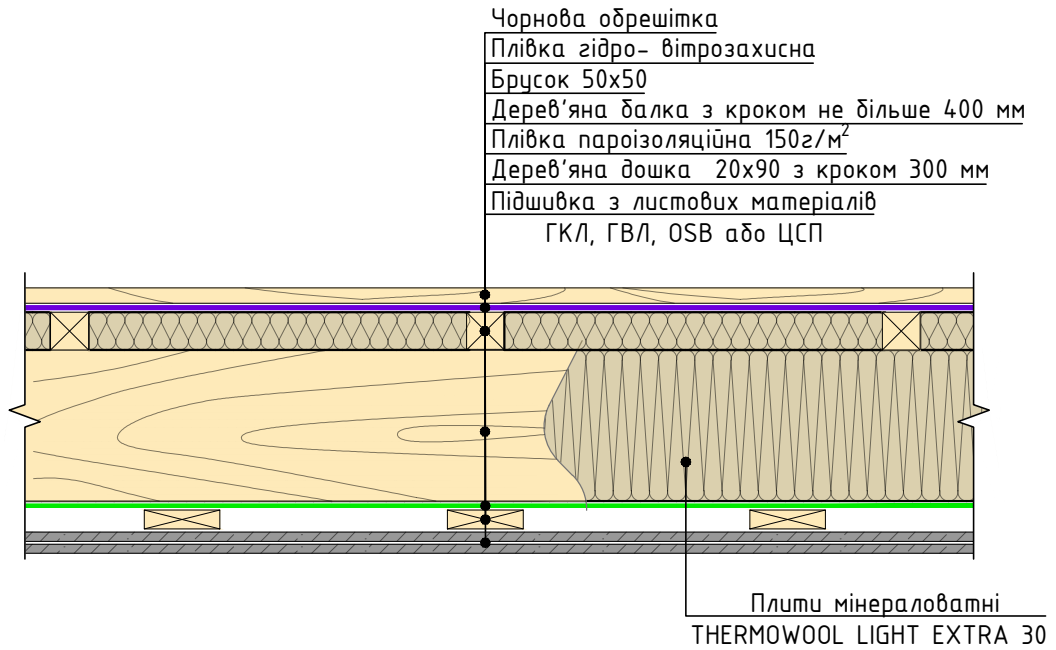

Система маркування систем та вузлів

ПДЛ-06-В.1.1-2024.08

Номер системи (ПЕРЕКРИТТЯ ГОРИЩЕ)

Номер вузла в альбомі системи

Дата останньої редакції

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Маркування систем та вузлів

Арк.
т.3

Загальні дані. Зміст

Арк.	Назва	Шифр
м.1	Титульний аркуш	
м.2	Лист погодження	
м.3	Схема маркування систем та вузлів	
м.4	Відомість вузлів	

Відомість креслень по влаштуванню примикань до вертикальних поверхонь

№	Назва	Шифр
1.1	Карнизний вузол примикання до скатної покрівлі. Стіна з блоків	B.1.1
1.2	Карнизний вузол примикання до скатної покрівлі. Каркасна стіна з дерева	B.1.2

Відомість креслень по влаштуванню трудних проходок

№	Назва	Шифр
2.1	Влаштування примикання до доутепленої вентиляційної шахти	B.2.1

Відомість креслень по влаштуванню примикання до перегородок

№	Назва	Шифр
3.1	Влаштування примикання до перегородки	B.3.1


Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Відомість креслень	Арк.
							м.4



Карнизний вузол примикання до скатної покрівлі. Стіна з блоків

Поз.	Найменування	Витрата	Од.вим.	Примітка
1	Плити мінераловатні THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30	за проектом	м ³	
2	Плівка гідро- вітрозахисна	за проектом	м ²	
3	Стрічка акрилова двостороння	1,0	м.п.	
4	Гідроізоляційна відсічка - HYDROBASE STANDARD	за проектом	м ²	
5	Руберойд	0,05	м ²	

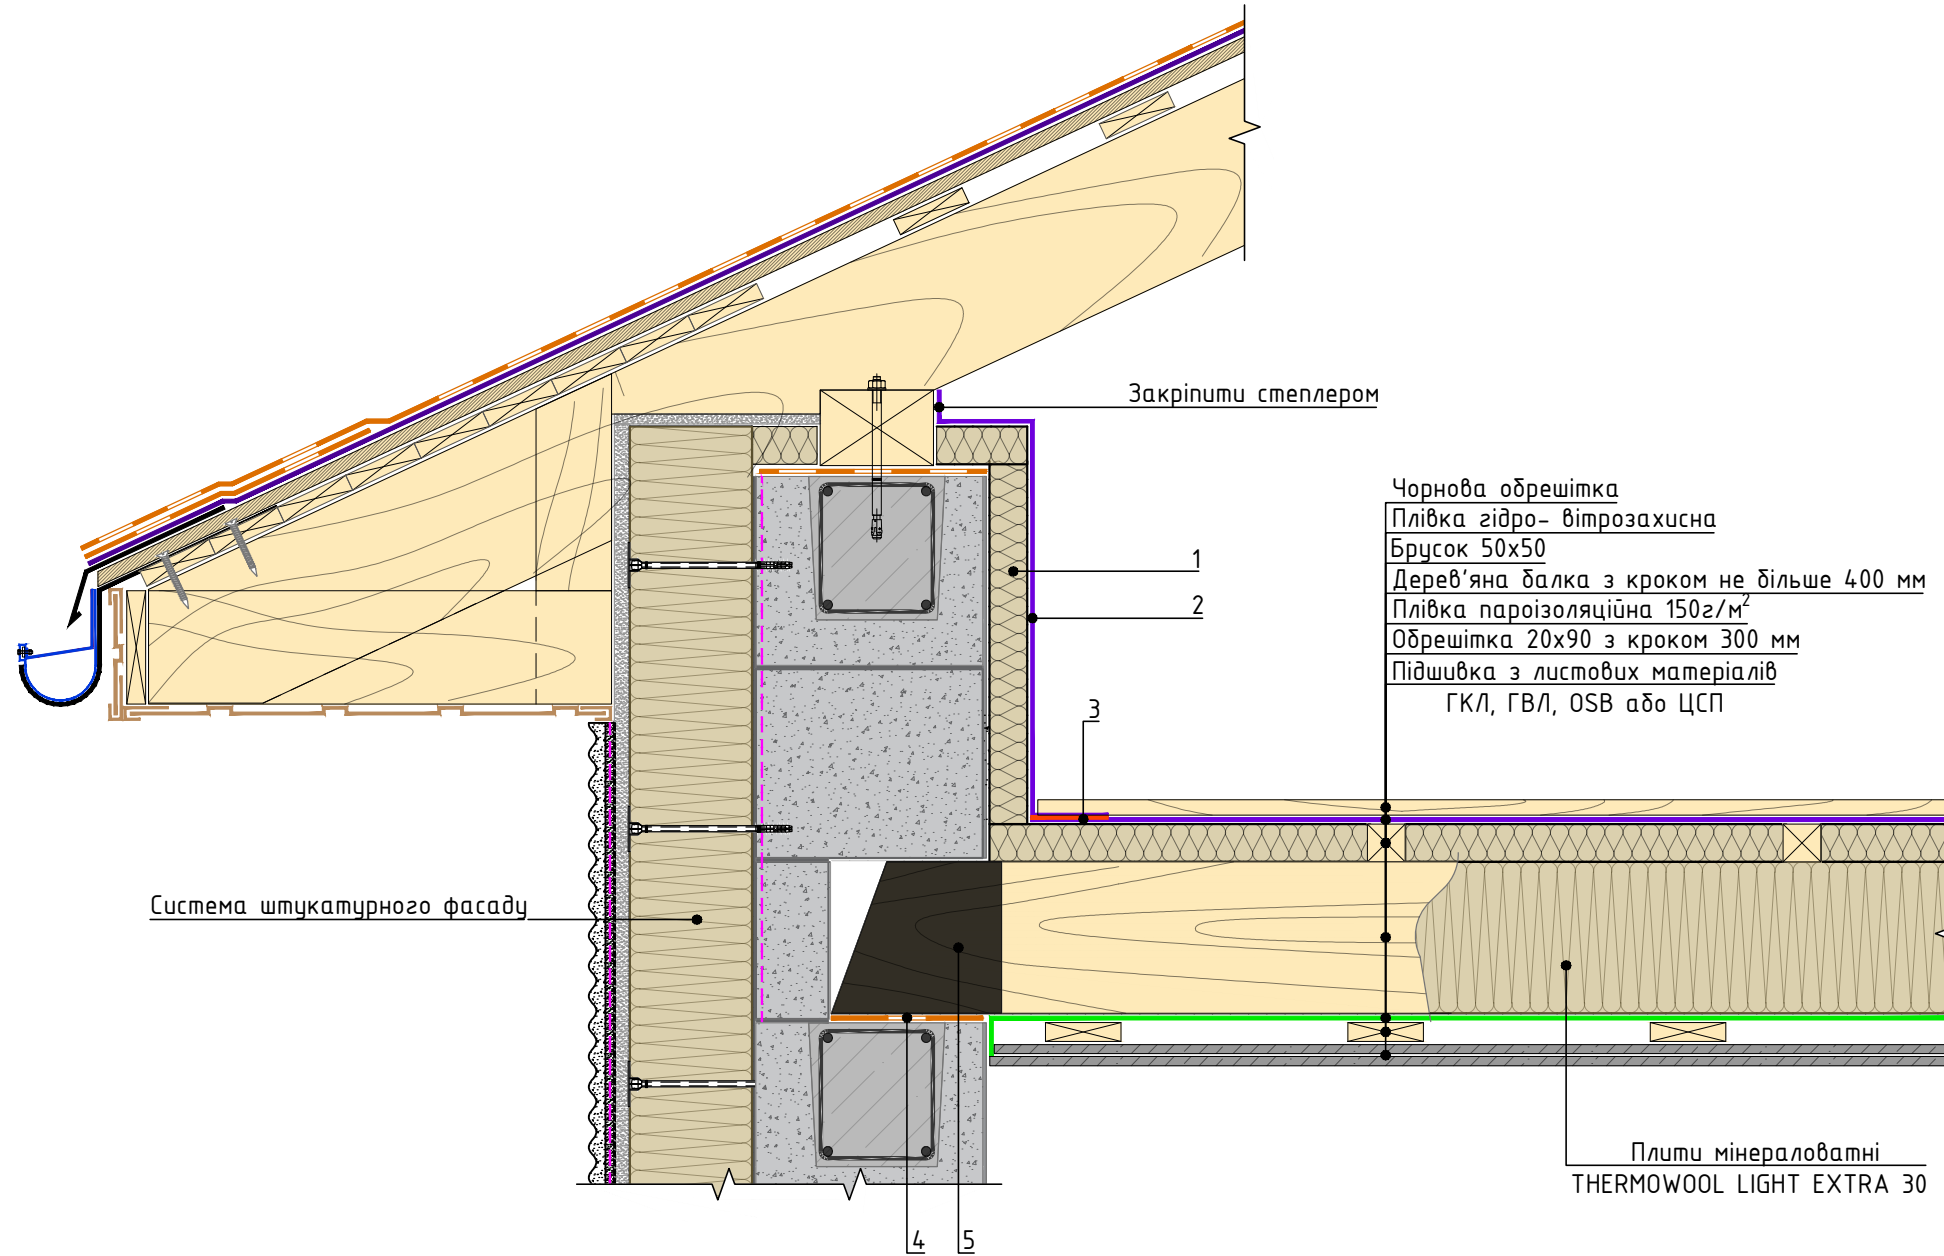


Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № об.	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Карнизний вузол примикання до скатної покрівлі. Стіна з блоків	Арк.
							1.1



Карнизний вузол примикання до скатної покрівлі. Каркасна стіна з дерева

Чорнова обрешітка
Плівка гідро- вітрозахисна
Брусок 50x50
Плити мінераловатні THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30
Плівка пароізоляційна 150г/м²
Обрешітка 20x90 з кроком 300 мм
Підшивка з листових матеріалів
ГКЛ, ГВЛ, OSB або ЦСП

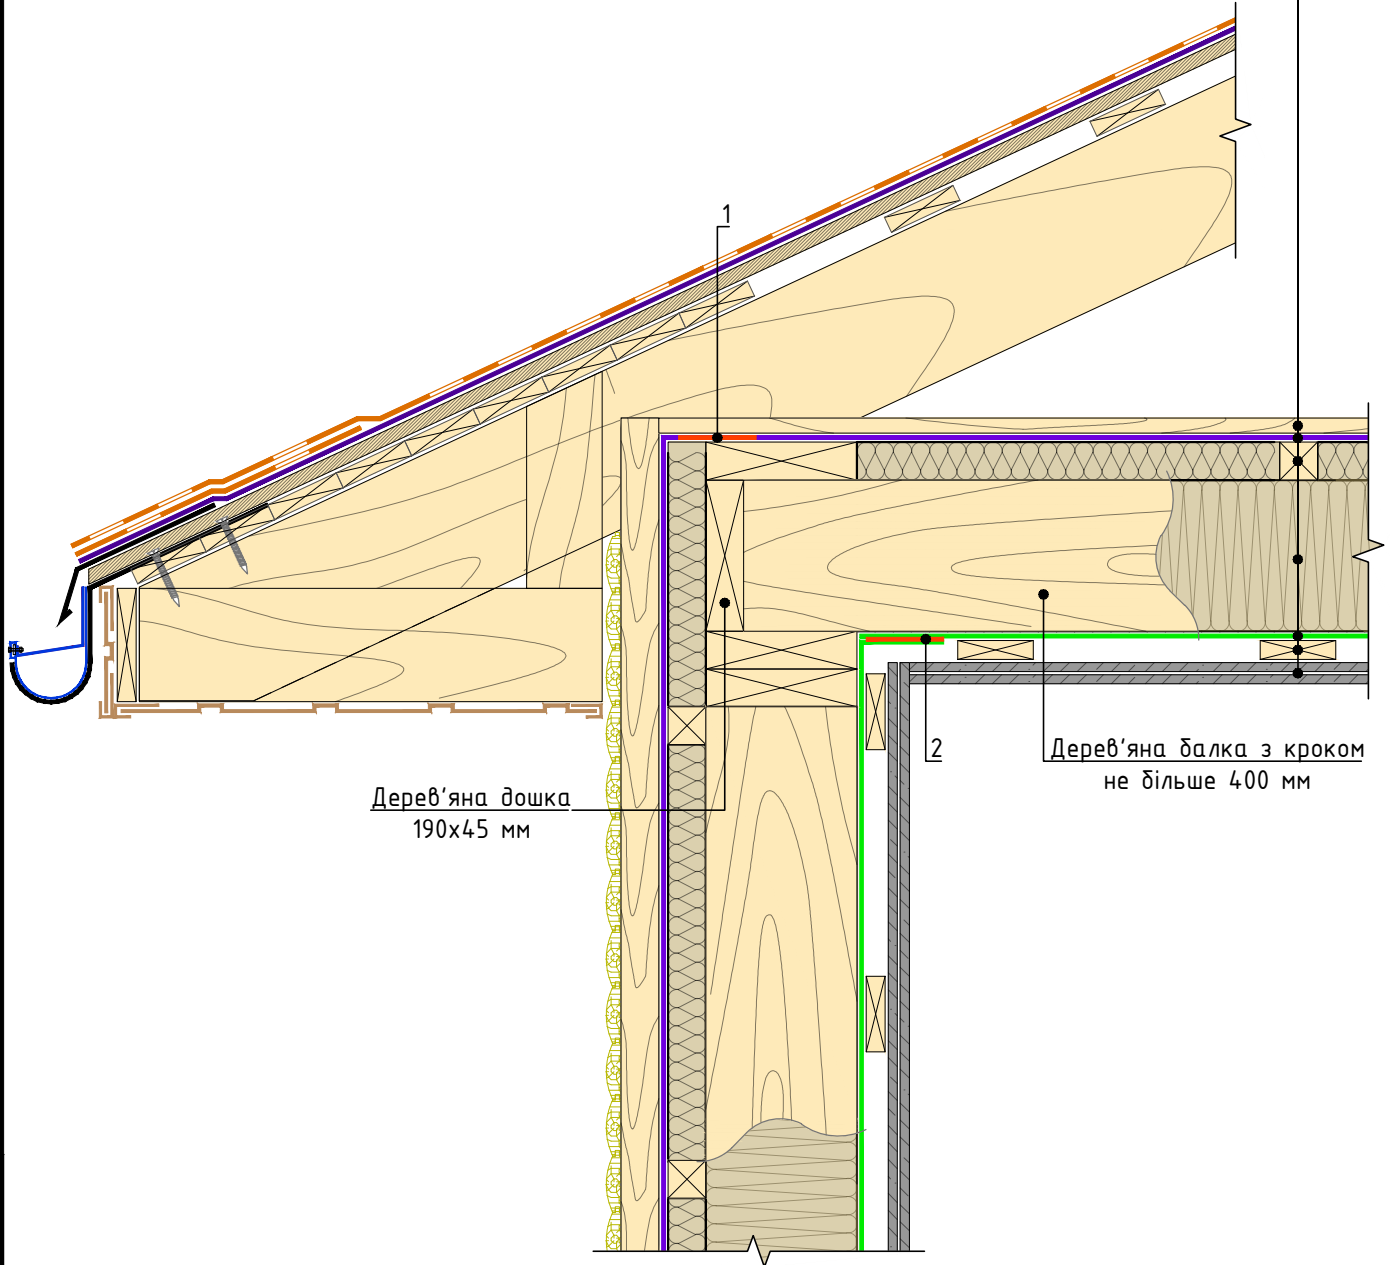

Дерев'яна дошка
190x45 мм

Дерев'яна балка з кроком
не більше 400 мм

Специфікація на вузол B.1.2-2024.08

Поз.	Найменування	Витрата	Од.вим.	Примітка
1	Стрічка акрилова двостороння	1,0	м.п.	
2	Стрічка акрилова двостороння	1,0	м.п.	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата


Карнизний вузол примикання до скатної покрівлі. Каркасна стіна з дерева

Арк.

1.2



Влаштування примикання до доутепленої вентиляційної шахти

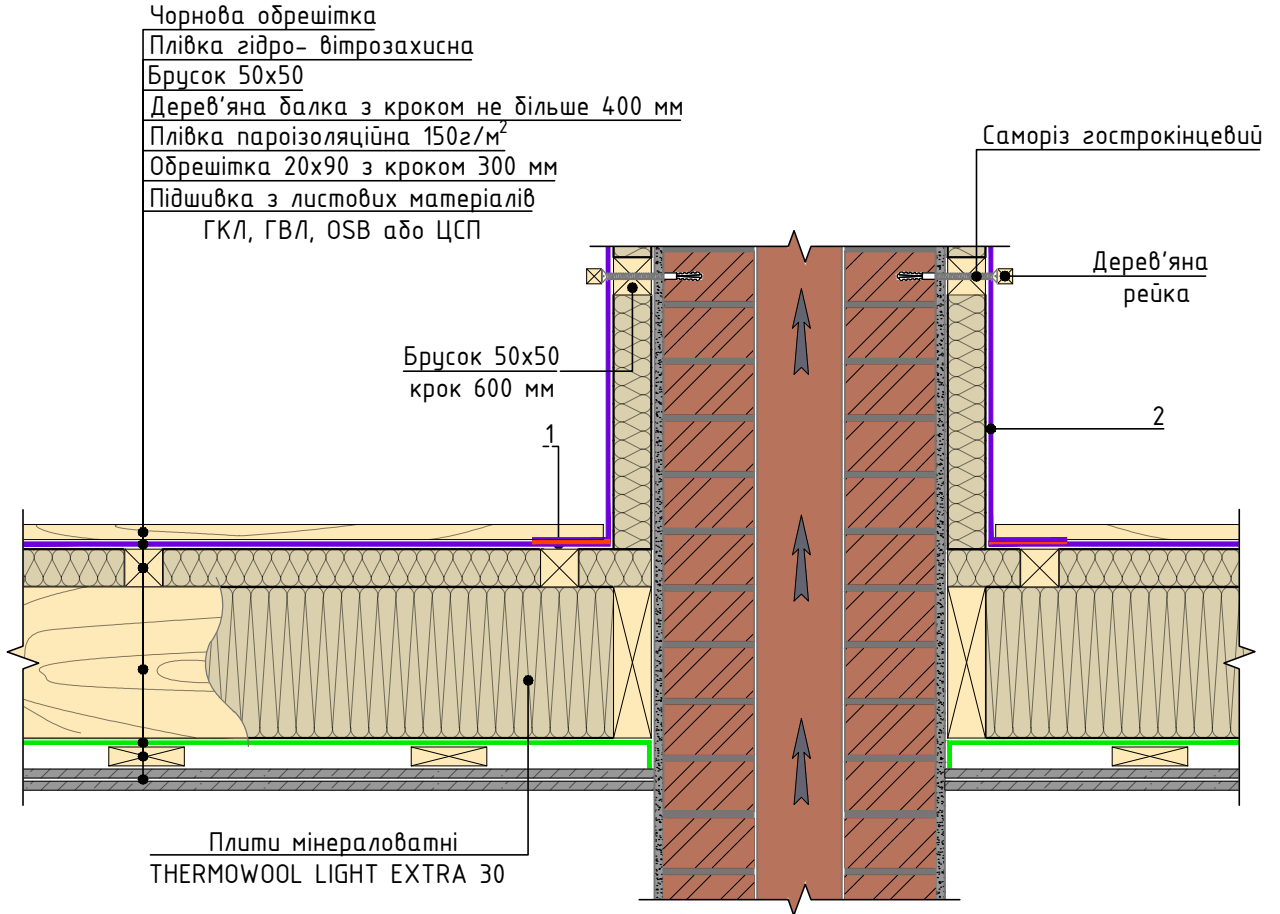

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Специфікація на вузол B.2.1-2024.08

Поз.	Найменування	Витрата	Од.вим.	Примітка
1	Стрічка акрилова двостороння	1,0	м.п.	
2	Плівка гідро-вітрозахисна	за проектом	м ²	
3	Плити мінераловатні THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30	за проектом	м ³	


Влаштування примикання до доутепленої
вентиляційної шахти

Арк.

2.1

Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

Влаштування примикання до перегородки

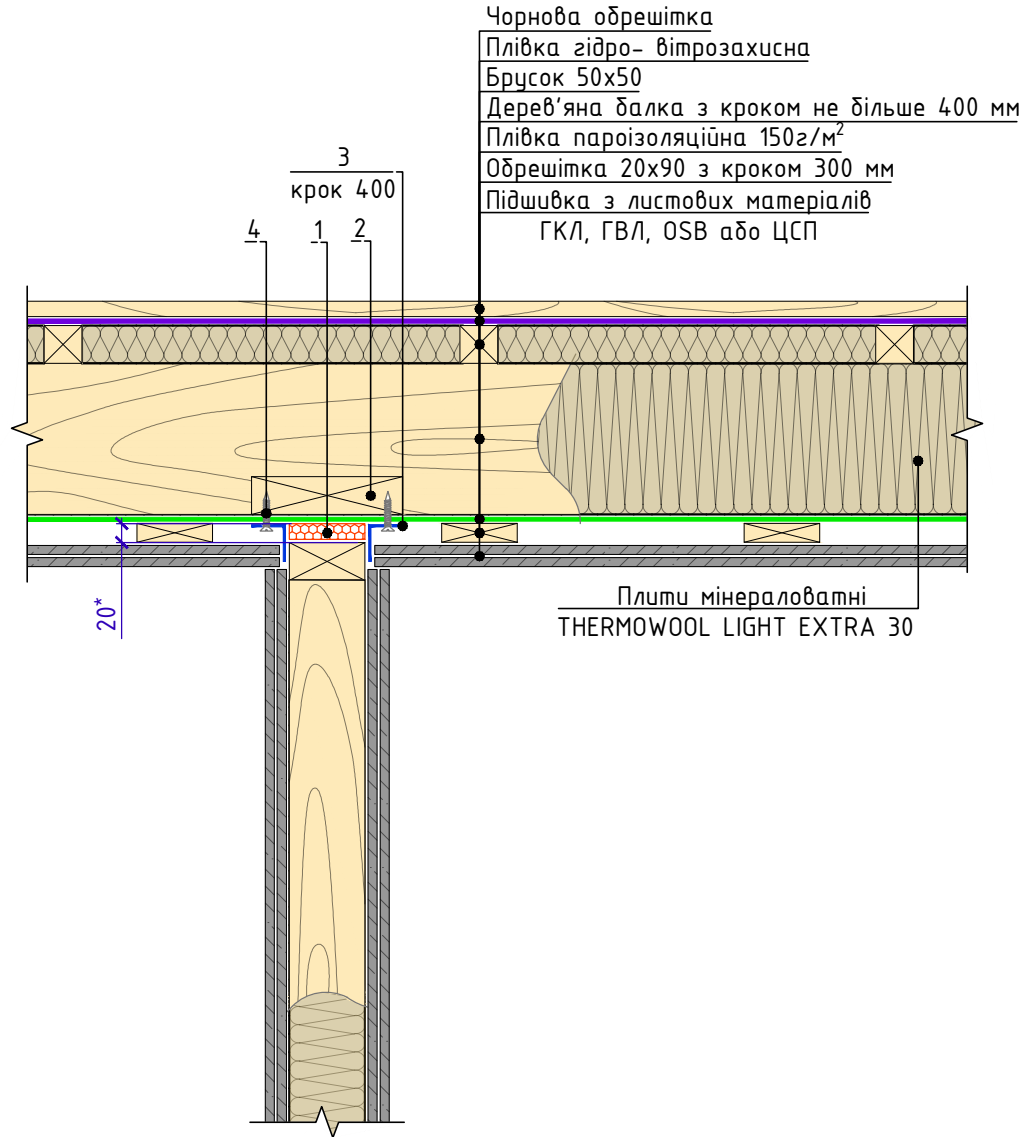

* Величина зазору дана для прольоту не більше 4,5 м.

Специфікація на вузол В.3.1-2024.08

Поз.	Найменування	Витрата	Од.вим.	Примітка
1	Піна монтажна	за проектом	шт.	
2	Дошка 200x50мм	за проектом	м.п.	
3	Кутник перфорований	за проектом	шт.	
4	Саморіз гострокінцевий	за проектом	шт.	

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Влаштування примикання до перегородки

Арк.
3.1